


Ejerforeningen
Frugtvangen

Pærevangen 21
2765 Smørum

ef@frugtvangen.dk
www.frugtvangen.dk

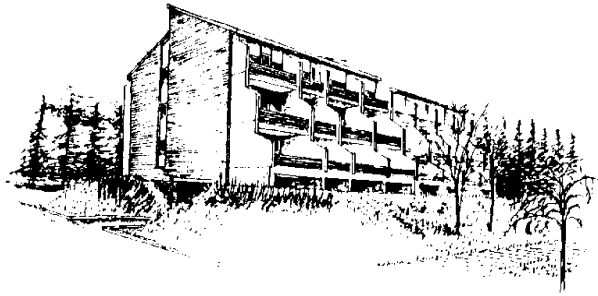

Smørum 25-06-2002

Ved udskiftning af radiatorer SKAL følgende retningslinier overholdes.

Hvis der anvendes andre typer end Thor skal det sikres at varmeeffekten svarer til de angivne minimums radiatorer af Thor typen

I rum med altan dør opsættes **3 lags** radiatorer

Længden afhænger af afstanden mellem rørene hvis det skal se pænt ud

Minimum som

Thor 33-550-500 hvilket vil sige 3 lag højde 55 cm bredde 50 cm

Thor 33-550-600 hvilket vil sige 3 lag højde 55 cm bredde 60 cm

Alternativ 2 lag men radiator længden er så 80 cm, hvilket giver en ændring af rørføringen ikke helt så pæn som når radiatoren monteres mellem rørene, men radiatoren fylder så ikke så meget ind i værelset.

Alternativ 2 lag 80 cm

Thor 22-550-800 hvilket vil sige 2 lag højde 55 cm bredde 80 cm

Her bør anvendes termostat m løs fjernføler (til selv opsætning ved gulv midt for radiator.)

I rum uden altan dør (inkl. Baderum) opsættes **2 lags** radiatorer

Minimum som

Thor 22-550-500 hvilket vil sige 2 lag højde 55 cm bredde 50 cm

Alternativ 2 lag men radiator længden er så 80 cm, hvilket giver en ændring af rørføringen ikke helt så pæn som når radiatoren monteres mellem rørene, men radiatoren fylder så ikke så meget ind i værelset.

Alternativ 2 lag 80 cm

Thor 22-550-800 hvilket vil sige 2 lag højde 55 cm bredde 80 cm

Med venlig hilsen
Bestyrelsen